



ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ДОПИНГУ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АНТИДОПИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

Виды тестирования




- Моча
- Кровь

Когда проводится тестирование?


- В соревновательный период
- Во внесоревновательный период

Подготовка к тестированию

Станция допинг контроля (СДК)

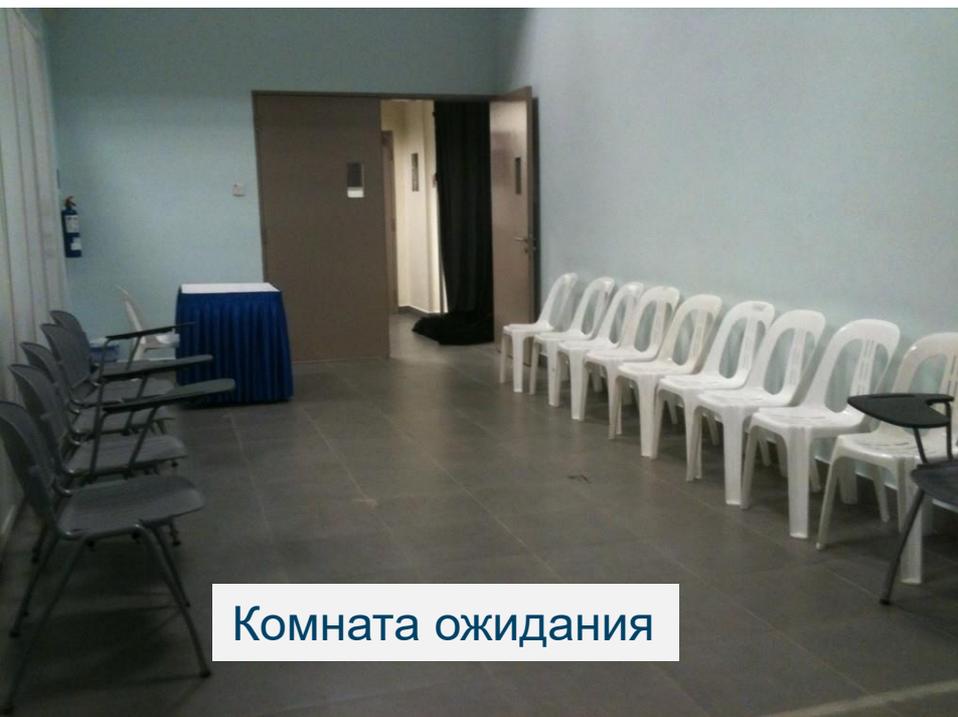

Комната ожидания

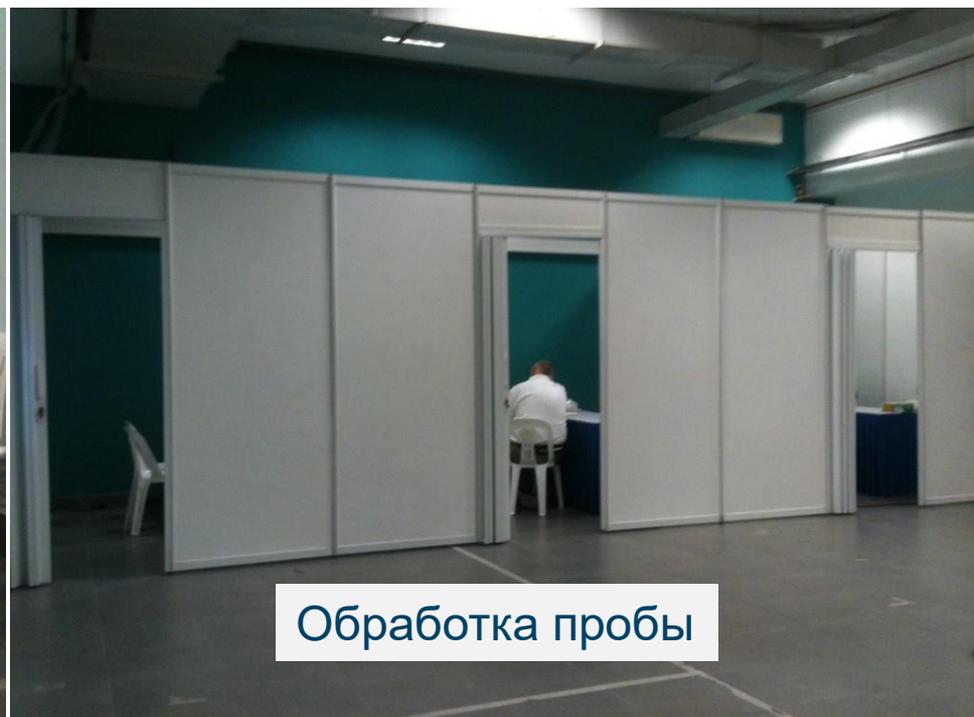

Обработка пробы

Станция допинг контроля

- Только следующие уполномоченные лица допускаются в СДК:
 - Инспекторы допинг контроля, шапероны, инспекторы сбора крови
 - Спортсмены
 - Вспомогательный персонал спортсменов
 - Переводчики
 - Представители национальных и международных федераций
 - Персонал Всемирного анти-допингового агентства и Региональных анти-допинговых организаций
- Обеспечивается безопасность и доступ
- Для отслеживания посещения ведется регистрация

Выбор спортсмена



- Определенный заранее (целевой)
- По занятому месту (золото/серебро/бронза)
- Случайная жеребьевка (например, номер футболки)

Права спортсмена



Церемония награждения



СМИ



Соревнования



Отдыхаться



Медицинская помощь



Сходить за представителем или переводчиком



Сходить за удостоверением личности



Узнать информацию о процедуре допинг контроля

Обязанности спортсмена



Оставаться под наблюдением



Предоставить удостоверение личности



Следовать процедуре сбора пробы



При отсутствии уважительной причины немедленно явиться в СДК

ИДК объясняет спортсмену:

1



Выбрать стакан
для сбора мочи

Далее

2



Помыть руки

На выбор не менее 3 образцов

3

ИДК объясняет спортсмену:



- Раздеться и предоставить пробу мочи
- Наполнить стакан для сбора мочи



4

- Закрыть крышку стакана
- Помыть руки



Urine Sample Collection

Важность наблюдения



>Buy NOW!


Each Kit Contains:

1. Fake Penis
2. Synthetic Urine
3. Heat Packs

As Seen on

You Tube™


1

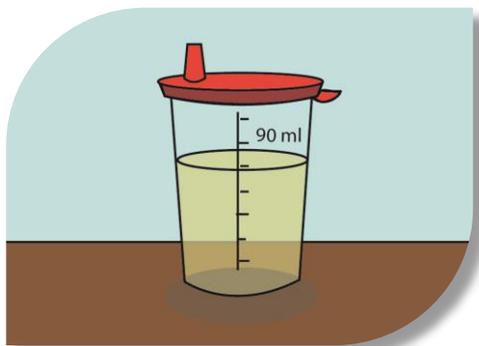

- Спортсмен устанавливает стакан на стол
- ИДК вместе со спортсменом подтверждают собранный объем мочи


ИДК объясняет спортсмену:

2

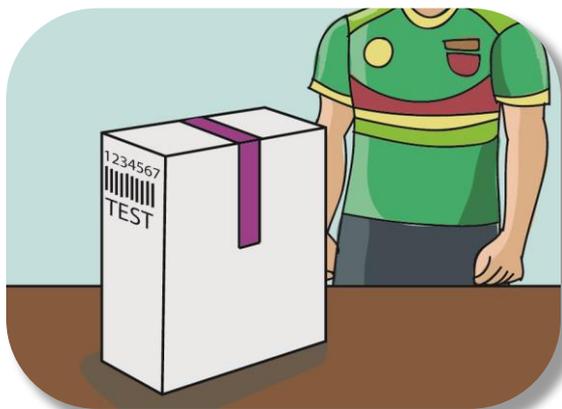

Далее

3

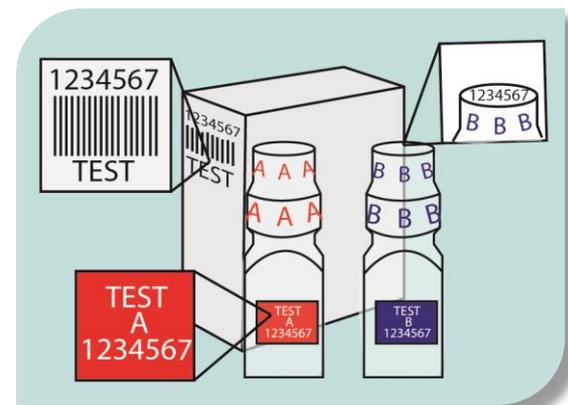

- Выбрать набор для сбора пробы

На выбор не менее 3 образцов

- Сверить номера на банках для сбора пробы и на упаковке

ИДК объясняет спортсмену:

4



- Разлить образец мочи в бутылку Б (30 мл.)
- и затем в бутылку А (60 мл)



Не заполнять бутылки
выше этой линии

60 мл.,
минимальная
линия



30 мл.,
минимальная
линия

- ИДК объясняет спортсмену закрутить обе бутылки и убедиться, что они запечатаны

5



ИДК измеряет удельную плотность в оставшемся образце в стакане

- Допустимая УП: 1.005 по рефрактометру и 1.010 по полоскам

6





**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АНТИДОПИНГОВЫЙ ЦЕНТР**

г. Бишкек

ул. Тоголок Молдо, 17

тел: 0312 324672

эл. почта: nadc.kgz@gmail.com